



Tjek hygrostat type FG80H, 0-5V:

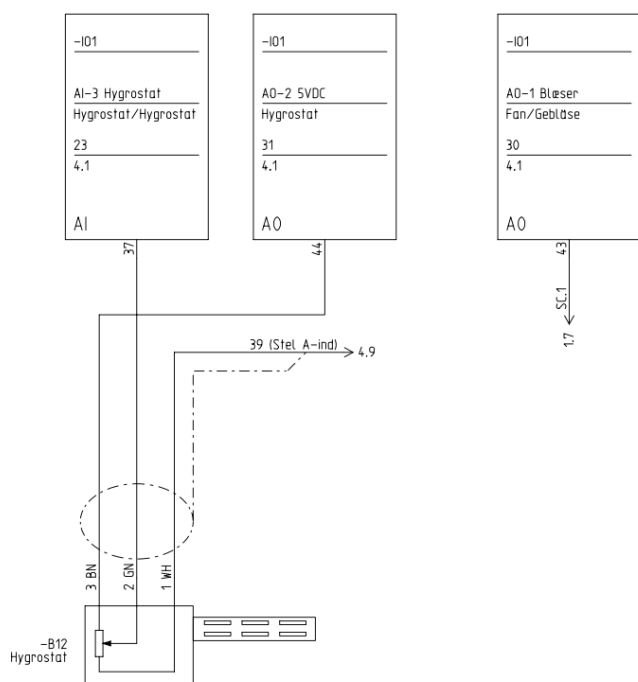

1. Kontroller at klemme 1 på hygrostaten går til klemme 39 på FlexIO kortet.
Kontroller at klemme 2 på hygrostaten går til klemme 37 på FlexIO kortet.
Kontroller at klemme 3 på hygrostaten går til klemme 44 på FlexIO kortet.
Som vist på el diagram.
2. Kontroller at der er 5V DC mellem klemme 1 og klemme 3 på hygrostaten.
3. Gå til menu/service/FlexIO.
4. Kontroller at Aout1 = 5V; AInd1 = 0-5V; AInd2 = 0-5V.

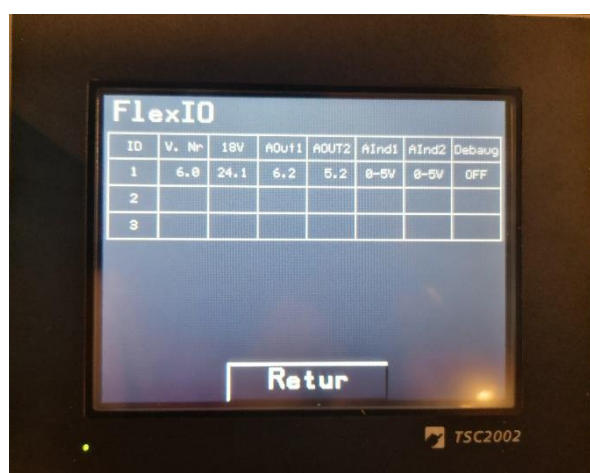

5. Tag et billede af skærmen og send det til service@lillnord.dk